

POZNÁMKY:

Typ: R0, montáž na stožiar

Technické Parametre:

Menovité napätie: 230V, TN-S, 50Hz

Menovitý prúd: do 50A

Stupeň krytia: IP 44/20

Prívodné vedenie: do 10 mm

Material skrine: OCEP



Odolnosť proti horeniu: Kategória B

Prívod a vývody: Z DOLA


 $\check{s}/v/h : 0,3m/0,3m/0,15m$

Hlavný vypínač QM1 1P 25A

vypínač QM2 1P 25A

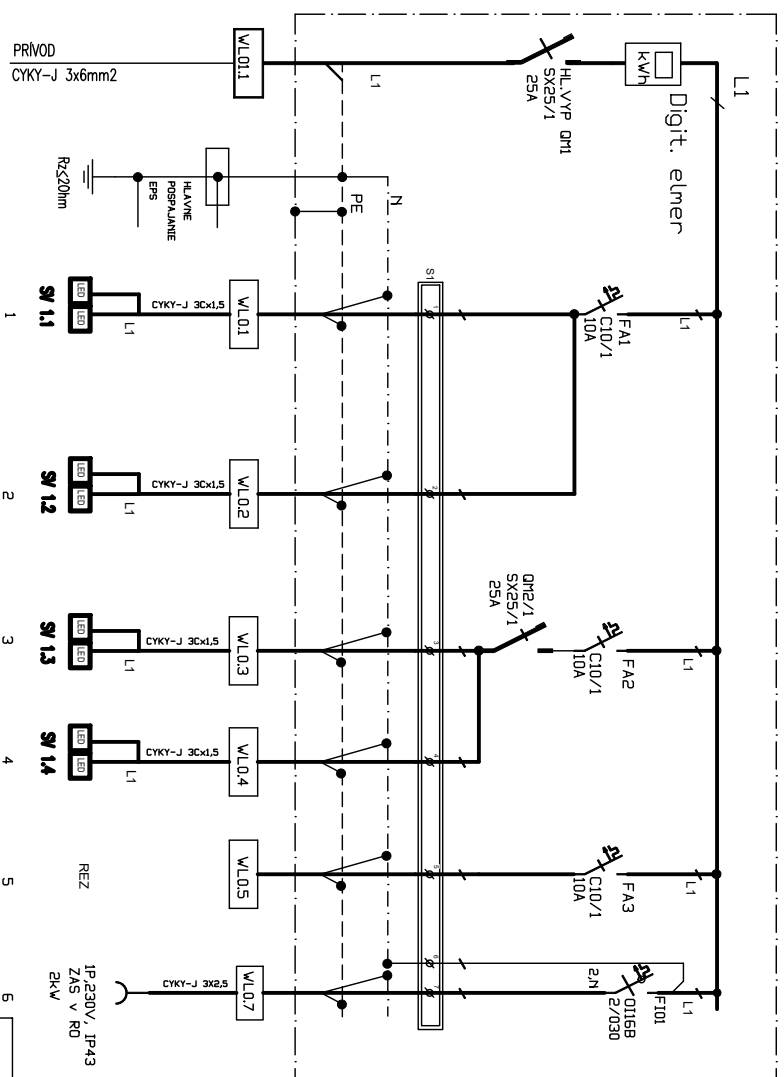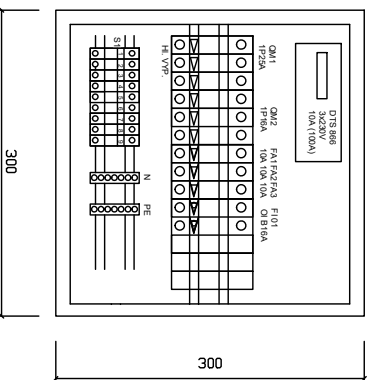

Osvetlenie MFI



<p>ving • s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: vring@upjsk.sk S. Maja 14, 874 01 B. Bystrica</p>						VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY						E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ REŠENIE					
Autor: Ing. V. Krmeľ						Par. č.: 10156/11, 10125/11						ELEKTROINŠTALÁCIE					
Stavebník: MM19 s.r.o., Cynohřová 2473/3, 931 54 Bratislava												Suplení PD:					
Miesto stavby: Mesto Piešťany												PROJEKT STAVBY					
Hlavný inžinier projektu: Ing. V. Krmeľ																	
Zodpovedný projektant: Ing. V. Piliňovský																	
Vyracoval: J. Paulo																	
Obsah výkresu:												Datum: 01/25					
												Zak. číslo: PN0725					
												Formát: 1x44					
												Mierka: ---					
												Číslo výkresu: 2.4.					