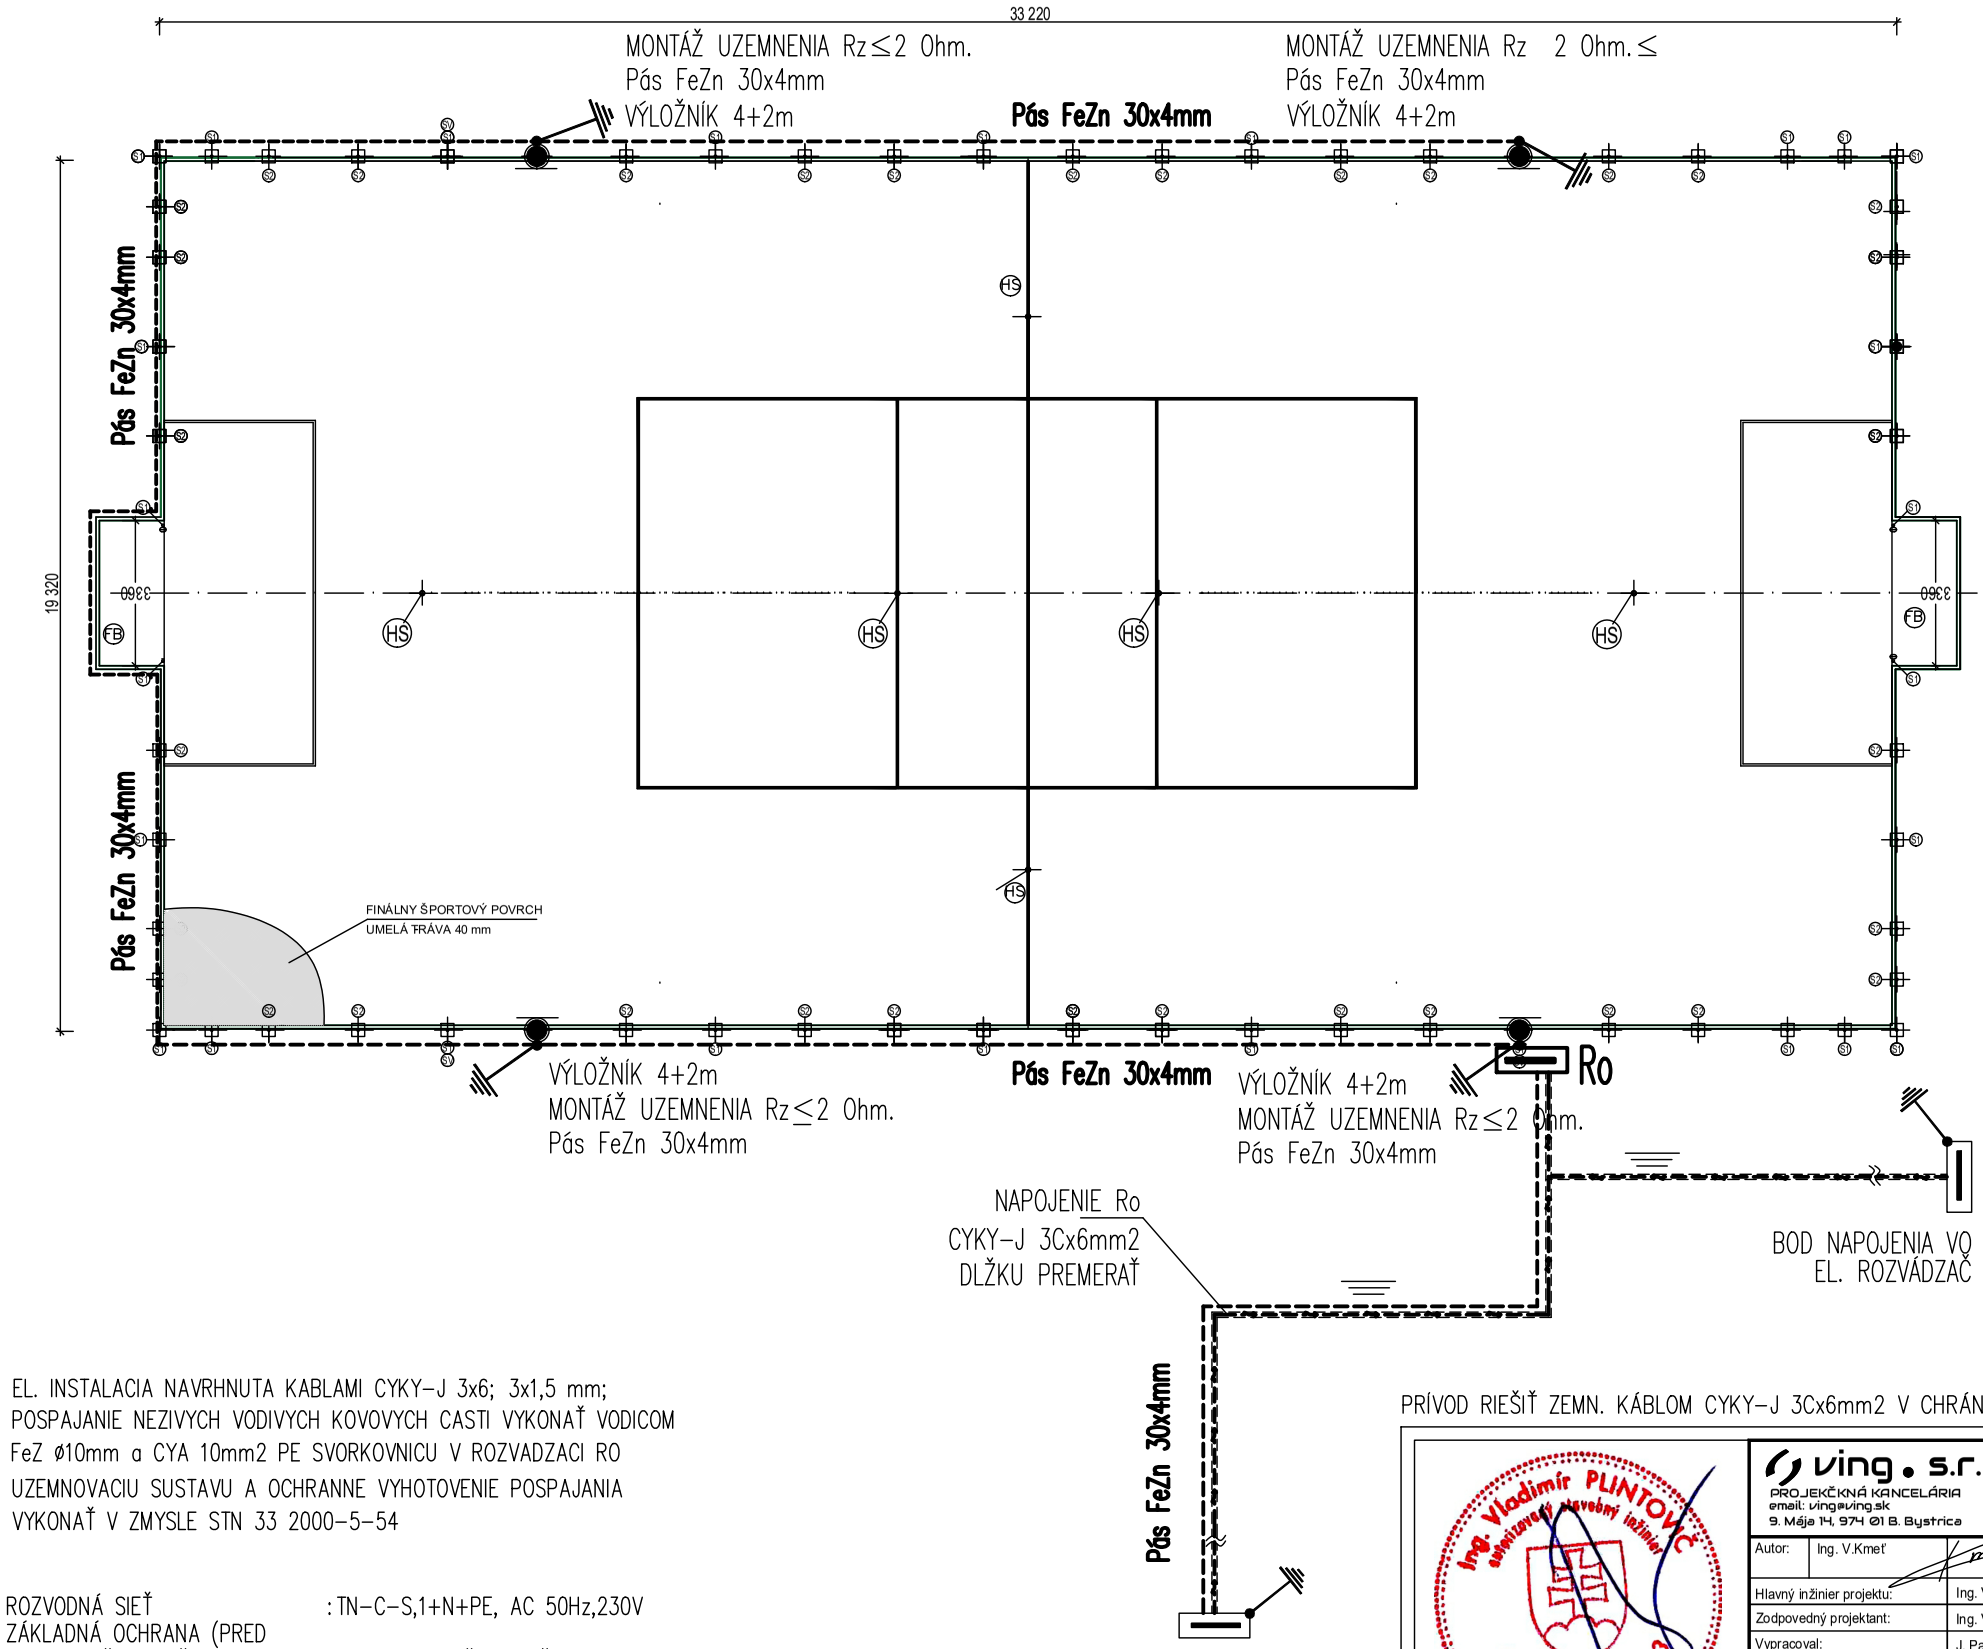

LEGENDA:

- Rozvádzač Ro IP44/20 mont. na S1 stlpik
- pás FeZn 30x4mm, FeZnø10mm, CYA10mm2
- Výložník 4+2 ocel. stlpik 6m hr.4,5mm s výložníkom pre svietidlo

PROSTREDIE STN 33 2000 5-51
PRE VONKAJSIE VPLYVY

AC1, AD2-dážď, AE3, AF1, AG1, AH1
AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR1, AS2
BA1, BC3, BD1, BE1
CA1, CB1

DETAIL UZEMNENIA

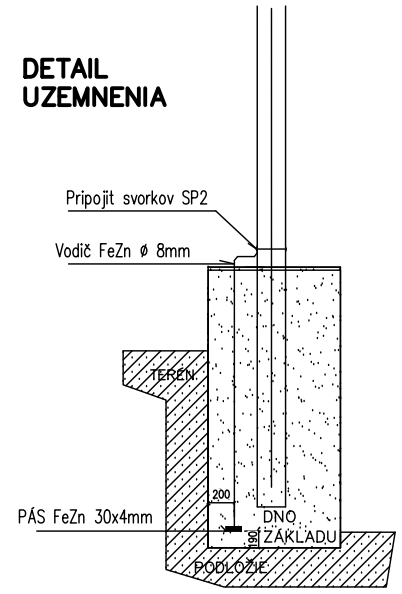

EL. INSTALACIA NAVRHNUTA KABLAMI CYKY-J 3x6; 3x1,5 mm;
POSPAJANIE NEZIVYCH VODIVYCH KOVOVYCH CASTI VYKONAŤ VODICOM
FeZ ø10mm a CYA 10mm2 PE SVORKOVNICU V ROZVADZACI RO
UZEMNOVACIU SUSTAVU A OCHRANNE VYHOTOVENIE POSPAJANIA
VYKONAŤ V ZMYSLE STN 33 2000-5-54

ROZVODNÁ SIEŤ	:TN-C-S,1+N+PE, AC 50Hz,230V
ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ	:IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE (PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ	:SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN ZVÝŠENÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

PRÍVOD RIEŠIŤ ZEMN. KÁBLOM CYKY-J 3Cx6mm2 V CHRÁNIČKE FXKV ø 50mm.

Ing. Vladimír PLINTOVIČ autorizovaný stavebný inžinier 0719 * A * 2-3 Inžinierske stavby

ving. s.r.o.
PROJEKČKNÁ KANCELÁRIA
email: ving@ving.sk
9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica

Autor:	Ing. V.Kmeť		
Hlavný inžinier projektu:		Ing. V.Kmeť	
Zodpovedný projektant:		Ing. V.Plintovič	
Vypracoval:		J. Pauko	

VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY

Parc.č.:	10156/11, 10125/11
Stavebník:	MM19 s.r.o., Cyprichová 2473/3, 931 54 Bratislava
Miesto stavby:	Mesto Piešťany
Stavebný objekt:	S0 01 ŠPORTOVÝ AREÁL
Obsah výkresu:	ELEKTROINŠTALÁCIE
	UZEMŇOVACIA SÚSTAVA

E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

ELEKTROINŠTALÁCIE

Stupeň PD: PROJEKT STAVBY

Dátum:	01/25
Zák.číslo:	PN0725
Formát:	2xA4
Mierka:	1:75
Číslo výkresu:	2.3.